


ANEXO N° 1
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
PARA EQUIPO SENSIBLE PLC E INSTRUMENTACIÓN

Documento al que pertenece: *ITM.077 Puesta a Tierra*

Revisión 3

Vigente desde: 28.04.2023

Página: 1/ 1

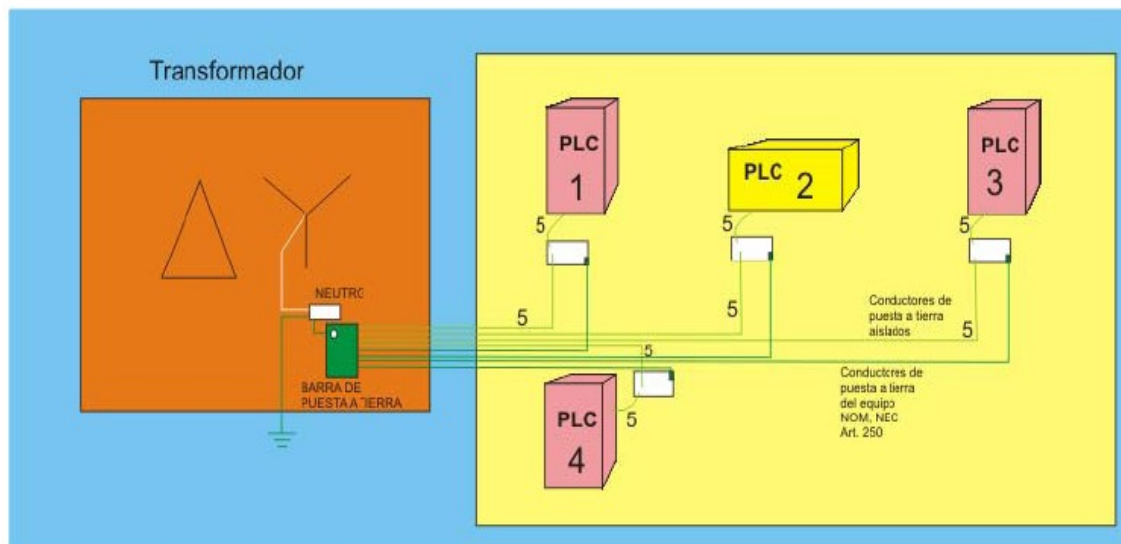

Donde:

1 a 4 equipos electrónicos sensibles

5 Cable de aterramiento aislado verde-amarillo