


ALIMENTACIÓN DE 220 VAC


DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
RTU-TD-001

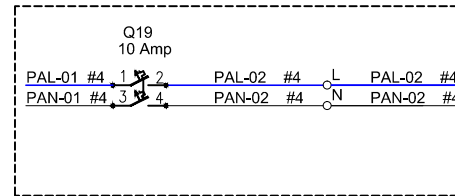

NOMENCLATURA:

DMN - XX #YY
 N° DE REFERENCIA
 L = LÍNEA (CELESTE)
 N = NEUTRO (CAFE)
 DESTINO:
 PA = ALIMENTACIÓN 220 VAC

GABINETE DE COMUNICACIÓN RTU

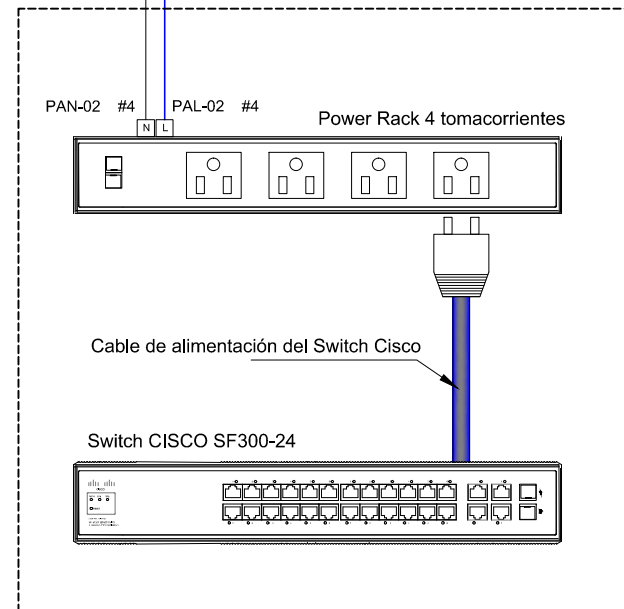

Calle Yapiucana N° 201 - Barrio Villa Mercedes
 Tel: 591-3-3577373
 Fax: 591-3-3546262
 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
 Página web: www.bolpegas.com
 Email: bolpegas@enteinet.bo

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Roger Parra

REVISOR 1: Mario Kaune

REVISOR 2: Marcelo Canavire

REVISOR 3:

CONTRATISTA

GERENTE DE PROY.: Xavier Sejas

REVISOR 1: Bruno Gonzales

REVISOR 2: Andrea Carrillo

REVISOR 3: David Pinto

27-Dic-17	R. Zarate	B. Rodriguez	B. Gonzales	X. Sejas	A	Para Aprobación	BOLPEGAS SRL
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	APROBO	REV.N°	DESCRIPCION	EMPRESA
						Ubicación: Refineria Guillermo Elder Bell	
						Etapas: Diseño para construcción	Código: SC-E01-CO-00-03-04 de 11
						Proyecto: Ingeniería Básica y de Detalle Mejoras Operativas de Terminal Santa Cruz	Escala: S/E
						Título del Plano: Diagrama de Conexionado Gabinete de Comunicación (Caseta de Control y Distribución Eléctrica)	Formato: Carta : 216 mm x 279 mm

